

広範囲型2号消火栓

消防法の改正により新しく
「広範囲型2号消火栓」が誕生。

型式認定評価適合品



標準タイプ



ロータイプ



アスピレート®

アスピレートノズルは少ない放水量（80L/min）で水粒が細かいため跳ね返りが少なく効率的な消火活動が可能になりました。




株式会社 北浦製作所

URL: <http://www.kitaura-ss.co.jp>




標準単独型

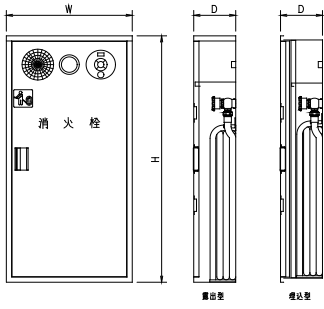


H	W	D
1200	600	200

放水口併設型

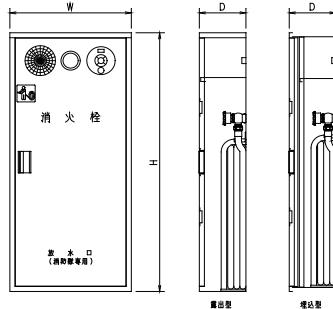


H	W	D
1300	600	230

消火器スペース型

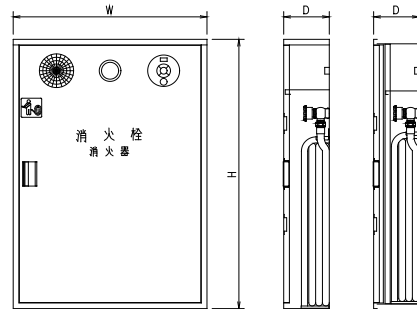

H	W	D
1200	850	200

放水口併設+消火器スペース型


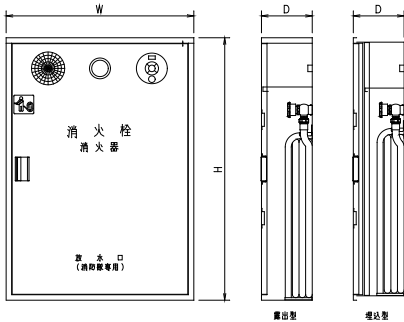


H	W	D
1200	850	230

改修用広範囲型2号消火栓




(改修用ユニット)

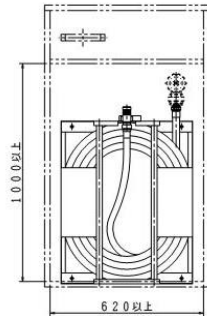

※バルブは含みません。

ロータイプ

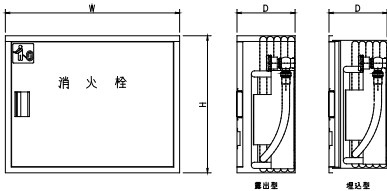

H	W	D
600	750	250

仕様・性能

項目	内容
型式番号	認評栓第26-47号
タイプ	標準タイプ
操作	一人操作
圧力損失	0.14Mpa
開閉弁	25A×90° 消防ネジ式 使用圧2.0Mpa
ポンプ起動	消火栓弁と連動
使用圧	1.0Mpa
ノズル	広範囲型2号用アスピレートノズル
ホース	保形ホース 25A×30m 使用圧1.0Mpa ホ第9~6号
棒状放水	射程7m以上(0.17Mpa放水時)
噴霧放水	射程3.5m以上(0.17Mpa・30° 噴霧放水時)

消火設備機器 株式会社 北浦製作所

URL: <http://www.kitaura-ss.co.jp>

本社 〒569-0015 大阪府高槻市井尻2丁目30-15
 大阪営業部 TEL 072-669-2011 (代) FAX 072-669-2333
 東京支店 〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目15-2新神田ビル2F
 TEL 03-3255-2389 (代) FAX 03-3255-1676
 和歌山営業所 〒645-0411 和歌山県田辺市龍神村宮代1169
 TEL 0739-78-0890 (代) FAX 0739-78-0801
 広島営業所 〒732-0055 広島市東区東蟹屋町6-15三宅ビル
 TEL 082-264-7201 (代) FAX 082-264-7202
 九州営業所 〒101-0021 福岡市早良区荒江2丁目8-1中島ビル3階
 TEL 092-844-5041 (代) FAX 092-844-5049
 本社工場 〒569-0015 大阪府高槻市井尻2丁目30-15
 TEL 072-669-2087 FAX 072-669-6988
 和歌山工場 〒645-0411 和歌山県田辺市龍神村宮代1169
 TEL 0739-78-0889 FAX 0739-78-0801

◆ 営業品目 ◆

- 屋内、屋外消火栓格納箱、消火器具
- 送水口用バルブユニット「サイコン」
- 送水口ユニット自立型「サイコンSW」
 - 消火用補給水槽
 - 非常コンセント
- <各種消防用品>
 - 消防用ホース、消火器
- <消火装置設計施工>
 - スプリンクラー消火設備、泡消火設備
 - ダクト消火設備、ガス系消火設備
- <ステンレスフード・ステンレス板金加工>
 - 精密板金加工

※掲載している商品の詳細については、本社、支店、営業所へお問合せください。
 また、掲載内容については、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。