

改修用広範囲型2号消火栓

認評栓第30~3号

識別番号 CRC-1

取扱説明書

機器を正しくお使い頂くために、この説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は最終顧客様までお渡し願って日々お客様の目の届く所に
保管して頂きますようご配慮の程お願い致します。

株式会社 北浦製作所

はじめに

正しい操作方法をご理解頂くために、この説明書を必ず最後までお読みください。

危険

操作手順に従い、正しく操作してください。
誤操作は、人及び物品に危害を与えることがあります。

【 操 作 手 順 】

1) 消火栓箱の扉を開け、ノズルキャッチからノズルを取り外す。

- ・ノズルを取り外す事によりポンプ起動スイッチが入ります。

注意

消火栓バルブを開ける前に、ノズルが閉じている事を確認してください。
ノズル先端部を、時計方向（“閉”の表示方向）に、ストッパーへ
当たるまで回してください。



2) 消火栓バルブを開ける。

- ・バルブハンドルを、反時計方向に回転させる事によって、バルブが開きます。
全開するまで回してください。（ハンドルの回転が止まるまで）



危険

消火栓バルブを開けると、ホース内に水圧がかかります。ノズルをしっかり持ち
ホースの取扱には十分注意してください。

3) ノズルとホース握り手部をしっかり握り、火点へ向かう。

警告

ホースは長さ 30m の物が収納されています。ホースの延長は引張力 100N 以下で
スムーズに取り出せますので、大きな抵抗を感じた時が限界長さです。
それ以上無理に引っ張るとホース破損の原因となります。

4) 火点に向けて、放水する。

- ・ノズルの先端部を反時計方向（“開”表示方向）に回すと放水します。
又放水中に先端部を回すことにより、直射⇄噴霧状態を無段階に調整できます。
（先端部を、時計方向に回すと直射、さらに回すとストップ、反時計方向に回すと噴霧になります。）



危険

- ・放水による反動力がああります。
- ・放水時には前傾姿勢を取り、必ず両手でノズルとホース握り手部を保持してください。
- ・人に向けて、放水しないでください。
- ・人に当たると重傷、死亡にいたる場合もあります。

警告

- ・この消火栓は、初期消火に使用していただくものです。消火することが困難と思われる時は、すみやかに避難してください。

【 復 旧 方 法 】

1) 放水を停止する。

- ・ノズルの先端部を時計方向（“閉”表示方向）に回し、放水を停止してください。

2) 消火栓バルブを閉じる。

- ・消火栓バルブのハンドルを時計方向に止まるまで回転させて、バルブを閉じてください。
この時ポンプは作動を続けています。全ての放水が終了した時点で、ポンプ室の停止ボタンを押してください。

3) ホース内の圧力を抜く。

- ・ノズル先端部を反時計方向（“開”表示方向）に回し、ホース内の圧力を抜いてください。

4) ホース内部の残留水を抜き取る。

- ・ 消火栓バルブからホースを取り外し、ホース内部の残留水を抜き取り、よく乾燥させてください。

(ホースを長くご使用して頂くために必要なことです。)

5) 消火栓バルブと媒介金具を取り付ける。

6) 媒介金具とホースを取り付ける。

 **注 意**


媒介金具とホース接続部のねじ込みが緩んでいますと漏水の原因になりますので、緩みを確認した場合は工具で確実に締付けてください。

7) ホースを収納部の中に順次送り込み、ホースを収納する。

8) ノズルを閉止状態とし、ノズルキャッチ部に取り付ける。

9) 消火栓の扉をしめる。

格納品の名称

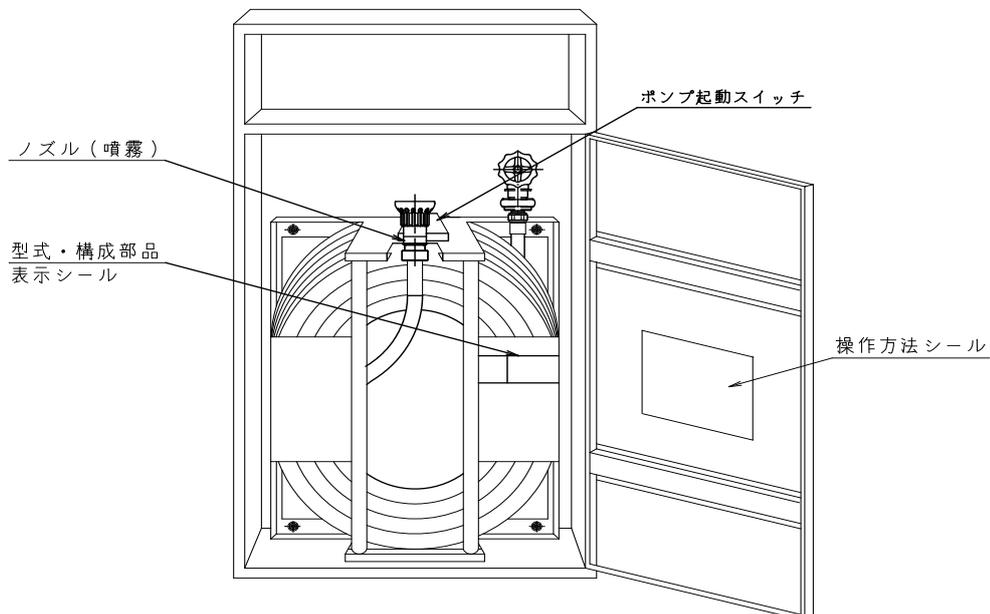

以上


1. 構成

本品改修用広範囲型2号消火栓は、ポンプ起動スイッチ・ホース収納部・保形ホース・噴霧ノズル・媒介金具等から成り立っています。

加圧送水装置は、ノズルを着脱することにより起動します。

構 成 部 品	数 量
ホース収納箱	
消防用ホース 呼称25A×30M 型式番号 H0346BC02A	1
媒介金具 40A町メン×25A消ネジオン 型式番号【品評接第2019~8号】	1
ノズル 噴霧ノズル 型式番号 認評ノ第26~12号	1
ホース収納部 外形 600×720×125	1
加圧送水装置の起動スイッチ（ノズル着脱による起動）	1
ホース収納部取り付け金具	1式


2. 構造

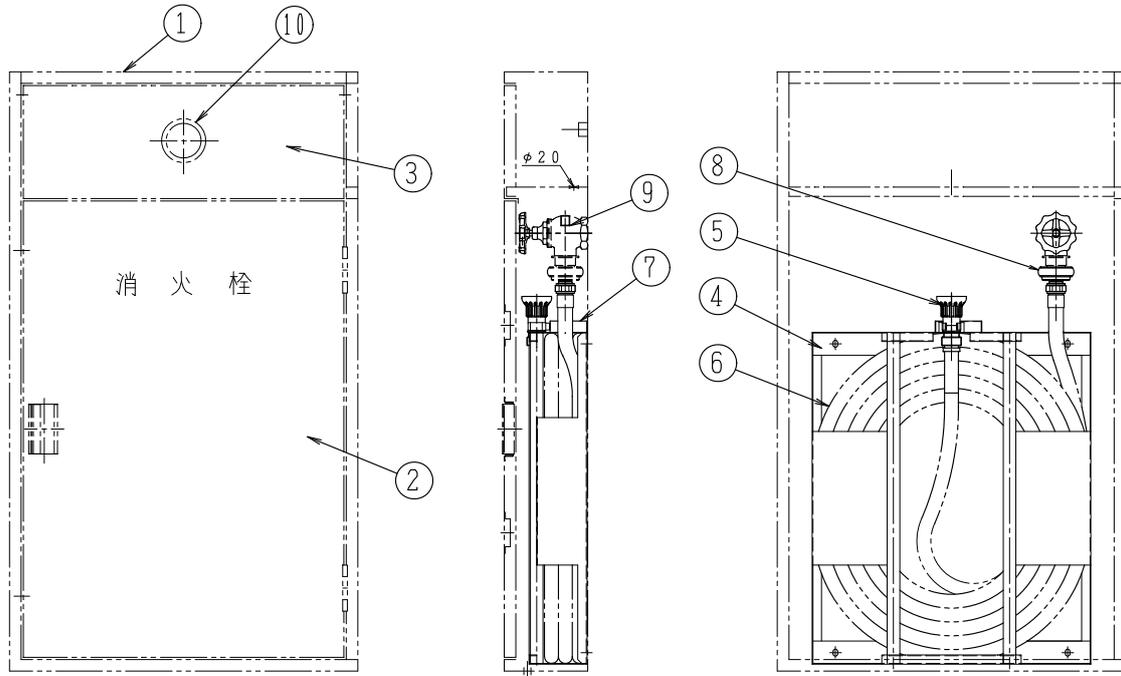

番 号	名 称	材 質	個 数
1	格納箱 本 体	付属していません	—
2	下 扉	付属していません	—
3	上 扉	付属していません	—
4	ユニットケース	STK-400 and SEHC	1
5	噴霧ノズル	AC-7A	1
6	保形ホース	合成樹脂 (25A×30M)	1
7	起動リミットスイッチ		1
8	媒介金具	A5056	1
9	消火栓弁 (アングル弁)	付属していません	—
10	表示灯	付属していません	—


3. 性 能

ノズル性能	放水量 80 L/min以上 (0.17MPa 放水時) 射程 9.5~10 m (0.17MPa 放水時) 噴霧切替ノズル (φ10相当)
圧力損失	最大圧力損失 0.14MPa ※ホースを巻いた場合 (0.17MPa 放水時) ※消火栓弁の等価管長は含みません。
ホースの操作力 (引き出し)	100N以下 (締切圧0.17MPa~1.0MPa時)
放水反力	200N以下 (締切圧0.17MPa~1.0MPa時)
耐圧試験圧力	1.5MPa

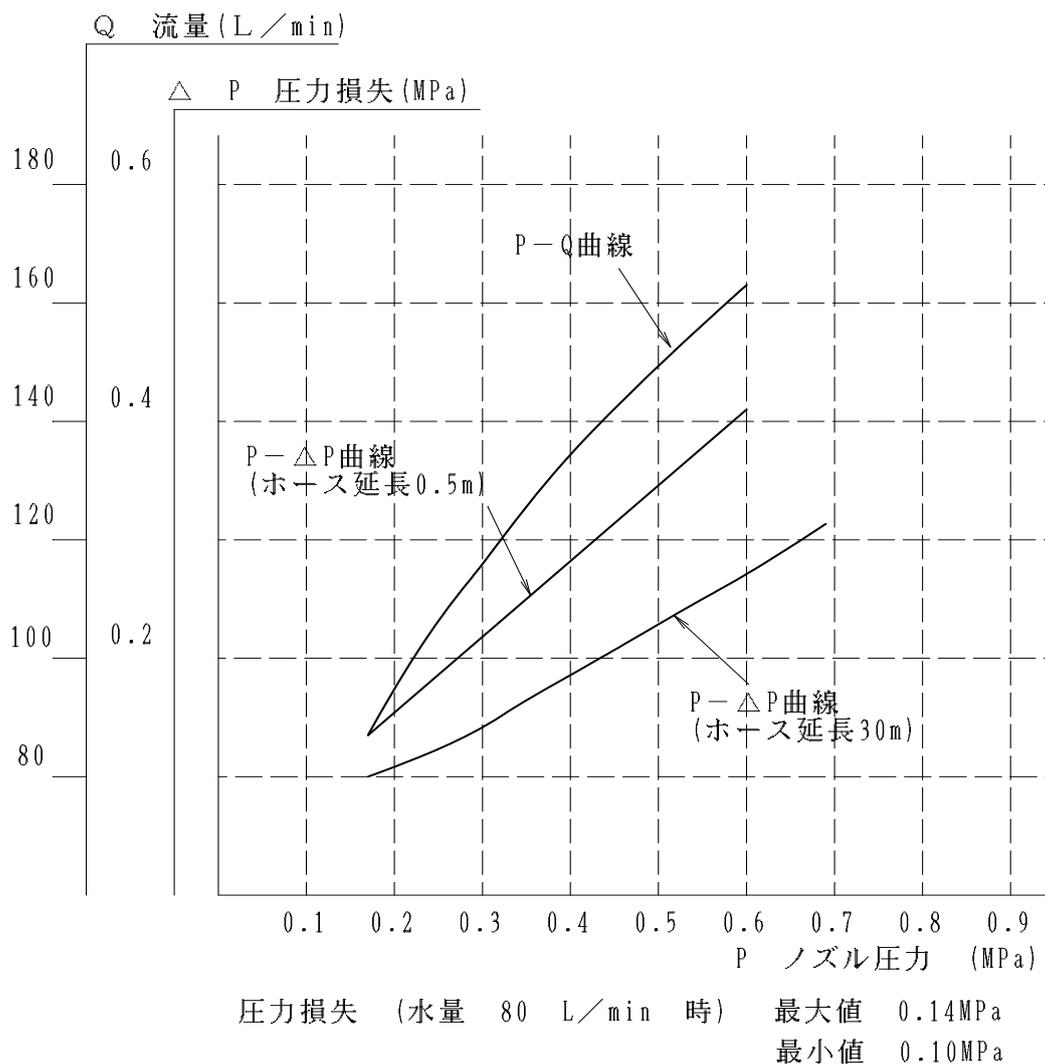

4. 取 付 方 法


- 1) 既存格納箱にホース収納部取付金具を取り付ける。
- 2) ホース収納部を取り付ける。
既存格納箱のホース収納部取付金具に、ホース収納箱4隅の取り付け穴を設置し、M8ナットで固定する
- 3) 既設バルブに媒介金具を接続して下さい。
- 4) 媒介金具に保形ホースを接続して下さい。(手で締付けただけでは漏水する場合がありますので、工具にて確実に締付けて下さい)
- 5) 順次保形ホースを収納部へ円になる様に納めてください。
- 6) ノズル(噴霧ノズル)をノズルキャッチ部に取り付けてください。

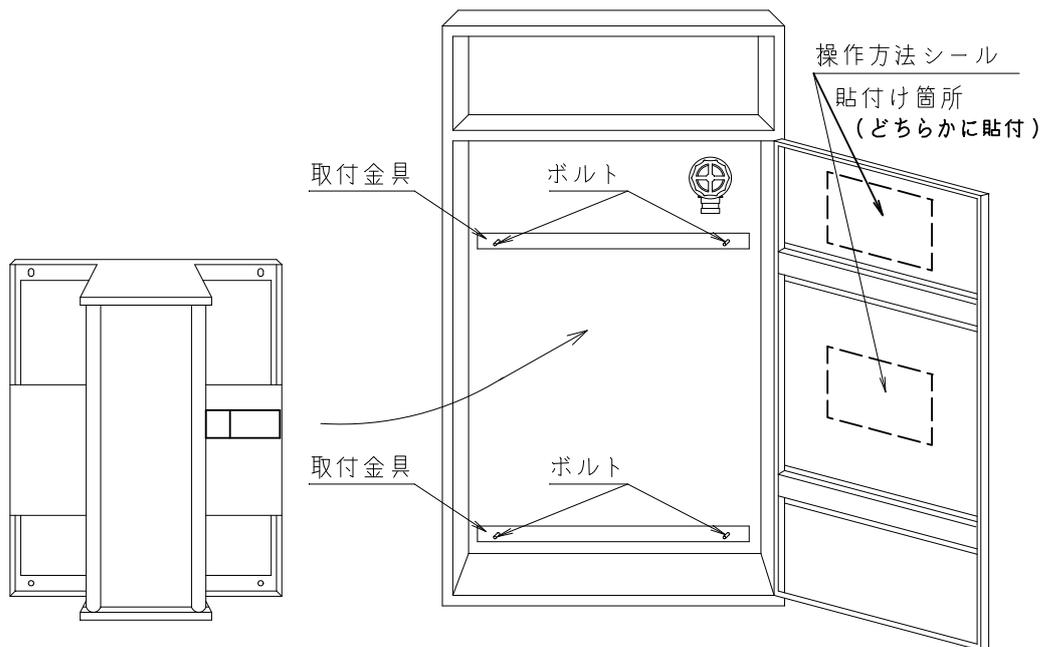

5. 参 考 資 料

- 1) 開閉弁1次側圧力は、最低 0.31MPa 以上が必要です。
- 2) 認定基準により、最高使用圧力は 1.0MPa となっておりますので、1次側締切圧 1.0MPa 以下でご使用ください。
- 3) 広範囲型2号消火栓、加圧送水装置の起動スイッチの配線

ノズル着脱による起動回路

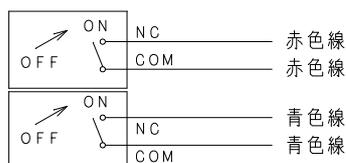

起動スイッチ 端末
(ノズル装着状態)



6. 保 守 点 検

設置状況	格納箱の扉を開く時に、障害物が無いか。 格納箱の上部に障害となる物、落下する物が無いか。 格納箱の外観に損傷が無いか。 格納箱がしっかり固定されているか。
内部点検	バルブは、確実に閉められているか。 保形ホースが媒介金具及びバルブと確実に接続されているか。 噴霧ノズルが閉止状態になっているか。 ノズル着脱によりポンプ起動スイッチが作動するか。 ホース収納部に外観上損傷が無いか。 ホース収納部が格納箱に確実に固定されているか。
機能点検	ホースがホース収納部よりスムーズに引き出せるか。 噴霧ノズルの筒先を回し、開閉がスムーズに行えるか。
表示等	ホース収納箱に貼られている銘板に損傷・汚れ等が無いか。 認定証紙が貼られているか。 操作方法シールに損傷・汚れ等が無いか。 表示灯は、取付面より 15° の角度で 10m以上の距離から容易に確認ができるか。
性能点検	ノズル着脱により、加圧送水装置が起動するか。 バルブを開いた時に、水漏れが無いか。 ノズル開閉弁を開いた時、所定の放水圧力を確保しているか。 (放水圧力 0.17 MPa 以上) 放水圧力 0.17 MPa 以上 0.7 MPa 以下 放水量 80 L/min 以上確保されているか *放水圧力と放水量については、P6 放水性能曲線を参考にしてください。 ホースは、スムーズに引き出せるか。 噴霧ノズルの開閉は、容易にできるか。

※ ホース・ノズル・媒介金具等全ての構成部品は、認定対象になっておりますので、部品交換の際は、必ず同一型式の物を御使用ください。

7. 詳細仕様

広範囲型2号消火栓（交換用） 壁面設置型折畳み等収納式 呼称 25		認定番号 認評栓第 30～3号 識別番号 CRC-1	
媒介金具		型 式	品評接第 29～4号
消防用ホース		種 類 型 式 呼 称 長 さ 使用圧	保形ホース H0346BC02A 25 30m（1本） 2.0MPa
広範囲型2号用ノズル		口 径 型 式 材 質	（φ10相当） 認評ノ第26～12号 AC-7A
ホース収納部	パイプ部 板部	外 径 材 質 材 質 仕上げ	20A STK-400 （JIS G 3444相当品） SEHC（JIS G 3313） 塗装 or メッキ